



POVODÍ LABE

Povodí Labe, státní podnik

Vita Nejedlého 951

Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové

www.pla.cz

Vodohospodářský dispečink

Tel.: 495 088 730, 495 088 720

Fax: 495 088 733

GSM: 606 643 437

GSM: 724 242 083 (vedoucí VHD)

vhd@pla.cz

Informační zpráva č. 3

o situaci na vodních tocích a vodních dílech při výskytu hydrologického sucha v povodí spravovaném státním podnikem Povodí Labe

1) Zpráva vydána dne 23.1.2019 v 10:00

2) Hydrologická situace:

Od vydání předchozí zprávy dne 16.1.2019 měly průtoky ve vodních tocích tendenci setrvalou nebo mírně klesající.

Vodnosti se k dnešnímu dni pohybují nejčastěji na úrovni $Q_{180} - Q_{90}$. K dnešnímu dni je ukazatel pro sucho Q_{355} podkročen pouze ve 3 profilech (minulý týden byly 2) ze 120 sledovaných.

Ve srovnání s dlouhodobými průměrnými průtoky pro měsíc leden (vyhodnocováno za hydrologické období 1981 – 2010) dosahují průtoky nejčastěji velikosti 70 – 80 % dlouhodobých normálů pro měsíc leden. Výjimkou je Mrlnina, kde jsou průtoky na úrovni cca 10 %.

Upozorňujeme na skutečnost, že měření průtoku na limnografických stanicích je při velmi nízkých teplotách výrazně ovlivněno ledovými jevy. Skutečná hodnota průtoku se tak zejména v horských oblastech může lišit i o desítky procent.

3) Vodní toky v hlavních profilech:

Vodní tok	Profil	Vodní stav (cm)	Průtok ($m^3 \cdot s^{-1}$)	Hodnota Q_{355} ($m^3 \cdot s^{-1}$)	Hodnota Q_l^* ($m^3 \cdot s^{-1}$)	Tendence
Orlice	Týniště nad Orlicí	106	14,1	3,7	23,9	setrvalý stav
Labe	Přelouč	65	31	17	70,4	setrvalý stav
Cidlina	Sány	42	2,6	0,1	8,5	setrvalý stav
Jizera	Bakov nad Jizerou	176	16	6,3	19,9	zvolna klesá
Labe	Kostelec nad Labem	404	55	26	126,8	setrvalý stav
Labe	Ústí nad Labem	242	271	98	349	setrvalý stav

**) Q_l až Q_{355} je dlouhodobý průměrný průtok v aktuálním měsíci vyhodnocovaný za období 1981 – 2010*

4) Vodní nádrže:

Na vodním díle Seč byla dne 17.1. dosažena kóta hladiny 484,31 m n. m. se stoupající tendencí. Od 19.1. byl zvýšen odtok na $1,6 m^3 \cdot s^{-1}$ v souladu s platným manipulačním rádem.

Na všech nádržích tak probíhají manipulace v souladu se schválenými manipulačními rády. Zaplněnost zásobních prostorů se nejčastěji pohybuje v rozmezí 57 - 100%. Pouze na VD Rozkoš a Labská je naplněnost nižší než 50%.

Dotace opatovického uzlu z nádrže Rozkoš se nyní neprovádí.

Celkový objem nadlepšené vody pod nádržemi byl od minulé středy 1,898 mil. m^3 , zatímco se podařilo zachytit 1,486 mil. m^3 vody (z toho 0,043 mil. m^3 ve VD Rozkoš a ve VD Seč 1,133 mil. m^3).

Počínaje zprávou ze dne 28.11.2018 je naplněnost nádrží (Les Království, Rozkoš a Pastviny) vyhodnocována pro zimní hladiny zásobních prostorů.

Název VD	Vodní tok	Zásobní prostor		Aktuální hladina (m n.m.)	Celkový objem nádrže* (mil. m ³)	Aktuální objem** nádrže (mil. m ³)	Přítok (m ³ .s ⁻¹)	Odtok (m ³ .s ⁻¹)	Odběr (m ³ .s ⁻¹)	Změna hladiny (m/týden)	+Zachycení -Dotace (mil. m ³ /týden)
		Naplněnost (mil. m ³)	Max. hladina (m n.m.)								
		%									
Labská	Labe	0.270	36	684.62	681.27	1.352	0.866	0.600	0.800	-0.86	-0.106
Les Království	Labe	0.855	78	314.60	313.76	1.305	1.067	3.600	5.140	-1.81	-0.555
Rozkoš	Úpa	9.683	24	279.60	274.30	44.621	14.493	0.000	0.080	0.01	0.043
Pastviny	D. Orlice	4.134	75	467.60	465.43	6.811	5.418	1.980	4.000	-1.24	-0.772
Hamry	Chrudimka	0.832	69	597.90	596.89	1.339	0.965	0.370	0.350	-0.18	-0.058
Seč	Chrudimka	10.984	78	486.81	484.85	15.32	12.287	1.600	1.600	0.01	0.82
Křižanovice	Chrudimka	1.324	82	404.10	403.05	2.036	1.740	1.820	2.890	0.10	-0.46
Pařížov	Doubrava	0.266	100	314.83	314.89	0.316	0.320	1.248	1.342	0.13	0.009
Vrchlice	Vrchlice	5.187	66	323.80	320.53	8.322	5.619	0.170	0.130	0.10	0.30
Josefův Důl	Kamenice	16.629	87	731.00	729.00	19.653	17.149	0.170	0.300	0.15	-0.06
Souš	Černá Desná	3.939	86	766.45	765.30	5.004	4.358	0.125	0.300	0.17	-0.14
Mšeno	Mšenský potok	1.082	57	510.00	507.35	1.949	1.134	0.126	0.066	0.40	0.101
Harcov	Harcovský potok	0.347	99	370.50	370.47	0.399	0.396	0.469	0.469	-0.06	-0.005
Bedřichov	Černá Nisa	1.560	89	773.48	773.03	1.778	1.584	0.035	0.197	-0.29	-0.105
Fojtka	Fojtka	0.110	89	389.50	389.18	0.149	0.135	0.136	0.121	-0.12	-0.005
Mlýnice	Albrechtický potok	0.073	79	389.45	388.65	0.114	0.095	0.097	0.089	-0.25	-0.006

*) Celkovým objemem nádrže je součet prostoru stálého nadřzení a zásobního prostoru

**) Uváděný aktuální objem nádrže je součet objemu prostoru stálého nadřzení a aktuálně naplněného zásobního popř. retenčního prostoru. Je to objem, který může být využit pro zajištění účelů vodního díla, za předpokladu, že by v režimu mimořádné manipulace byla využita voda i z prostoru stálého nadřzení.

5) Vodárenské nádrže:

Na vodárenských nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe nebyly zaznamenány takové poklesy objemu vody, které by si vynutily omezení provozu vodních děl, resp. omezení povolených odběrů. Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu.

6) Důležité informace + popis nejkritičtějších míst (plánované manipulace na významných vodních dílech, narušená stabilita hráze nebo protržení hrází, velké rozlivy, poškození jezů, evakuace apod.).

Odtok z nádrží a plánované manipulace:

VD Labská	0,8 m ³ .s ⁻¹
VD Les Království	5,1 m ³ .s ⁻¹ dnes od 8:00 hod. 3 m ³ .s ⁻¹
VD Rozkoš	0,08 m ³ .s ⁻¹
VD Pastviny	4,0 m ³ .s ⁻¹
VD Seč	1,6 m ³ .s ⁻¹

7) Plavební provoz na LVC:

Zajištěný vodní stav (ZVS) na vodočtu v Ústí nad Labem v posledním týdnu postupně klesal z úrovně plnosplavnosti (275 cm) na 245 cm v úterý.

ZVS dne 23.1. – 240 cm. Předpověď na 24.1. – 240 cm, tendence setrvály stav.

Informace o vodních stavech na Labské vodní cestě jsou průběžně zveřejňovány na našich internetových stránkách www.pla.cz v sekci Stav LVC.

8) Různé:

Jakost vody v nádržích

Nádrže jsou teplotně v zimním režimu, ve vyšších polohách jsou s ledovým pokryvem do šedesáti centimetrů. Objemy přítoku do nádrží jsou ve srovnání s referenčními hodnotami platnými pro hodnocené období 21.12. – 21.1. průměrné nebo nadprůměrné (viz přiložená tabulka). Žádné významné jevy ohrožující upravitelnost surové vody nebyly zaznamenány. Další informace o jakosti vody v nádržích lze nalézt na portálu VODA (<http://www.pla.cz/portal/jvn/cz/index.htm>).




Stavy hladin podzemních vod v území ve správě státního podniku Povodí Labe

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem při porovnání s dlouhodobými hodnotami na křivce překročení v celkovém průměru mírně zlepšil. Hladina ve vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v celkovém průměru stagnovala nebo mírně rostla. V našem správním území bylo ke konci loňského roku cca 5 % sledovaných mělkých vrtů mírně podnormálních, cca 50 % sledovaných mělkých vrtů silně podnormálních a cca 23 % sledovaných mělkých vrtů mimořádně podnormálních. Aktuální i dlouhodobé statistické informace k situaci na podzemních vodách a další informace, např. o půdní vlhkosti apod. (monitoring sucha) najeznete na webových stránkách ČHMÚ: <http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho#>. Dalším zajímavým informačním kanálem ohledně aktuální situace (stavu sucha) v ČR je portál: <http://www.intersucho.cz/>.

Vyhodnocení sucha v půdním profilu 0 – 100 cm dle CzechGlobe


Situace ke dni 20. 1. 2019

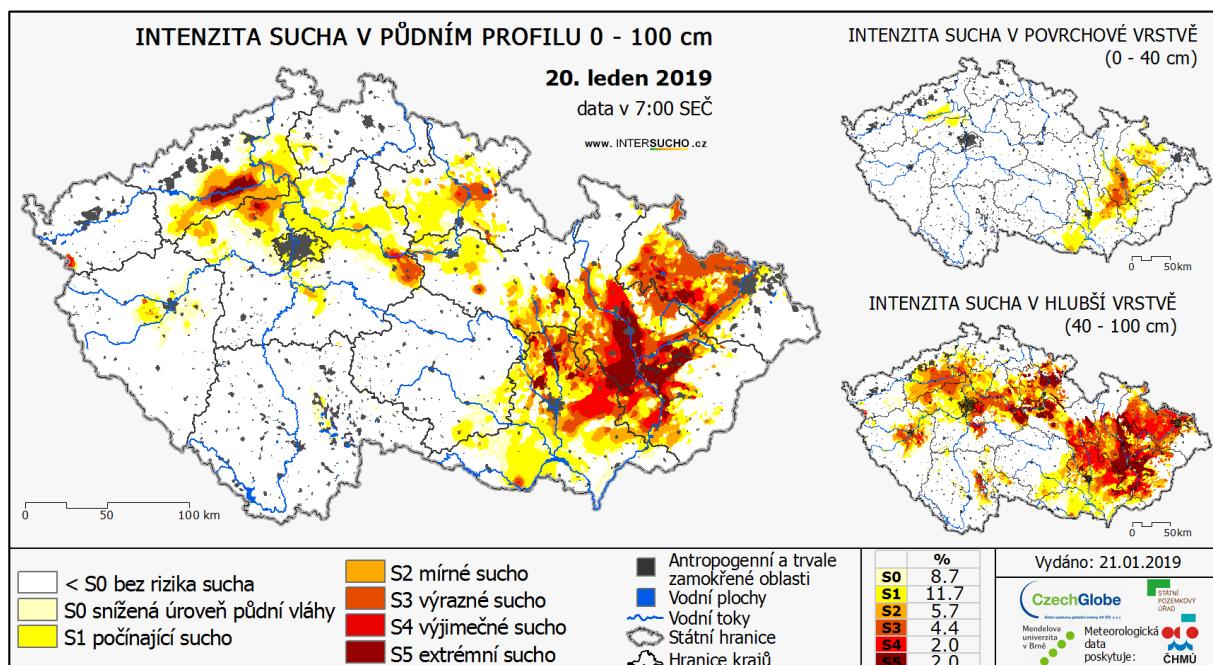


Zdroj: http://www.intersucho.cz/userfiles/image/AW_2015/190120AWP_CR.png

Modelová vlhkost půdy v % využitelné vodní kapacity (VVK) ve vrstvě 0 až 20 cm pod trávníkem dle Českého hydrometeorologického ústavu

Situace ke dni 22. 1. 2019

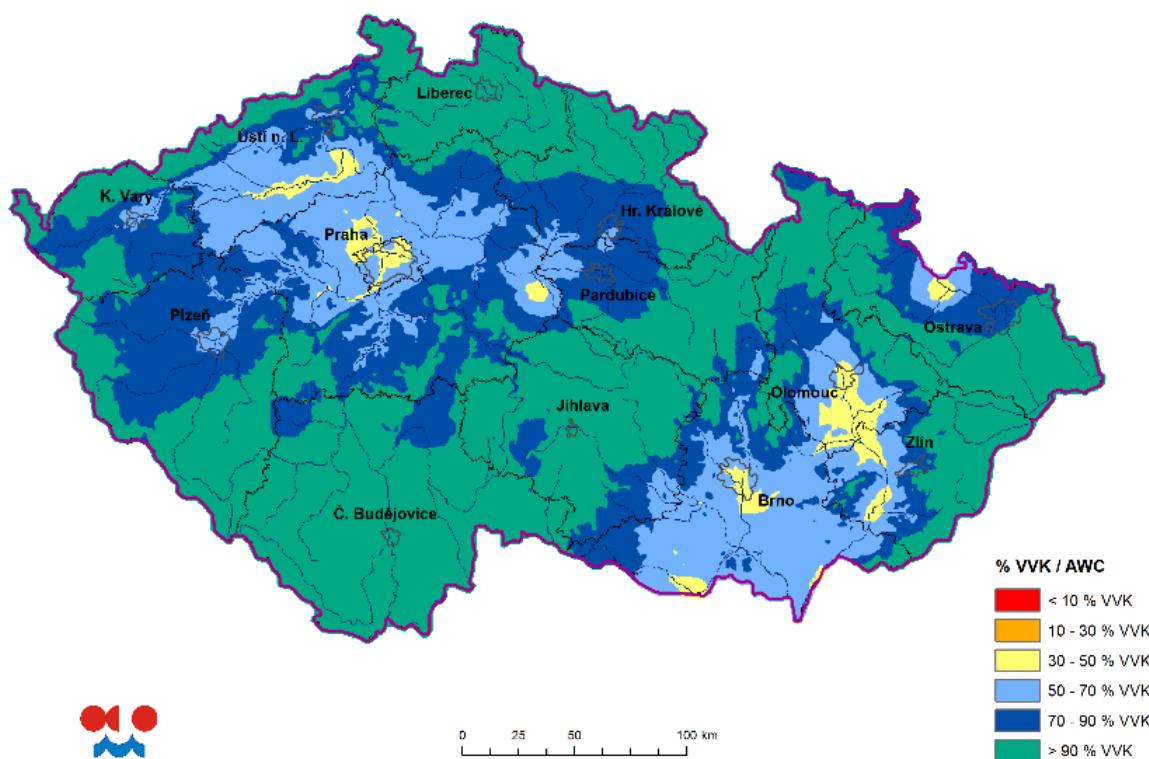

Stav hladiny podzemních vod hodnocený podle pravděpodobnosti překročení hladiny ve vrtu s využitím referenčního období 1981 – 2010 (dle Českého hydrometeorologického ústavu)

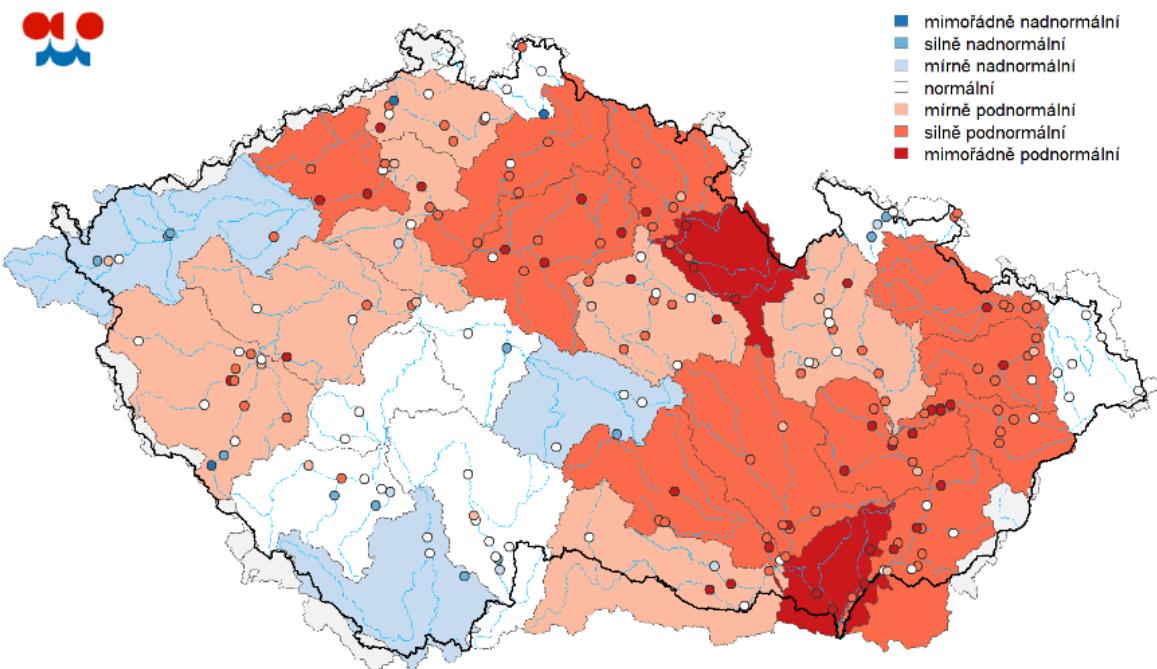

Zdroj: <http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho#>

Možná opatření

K datu vydání této zprávy nám nejsou známa žádná nově vydaná opatření, ani žádny zákaz odběrů vod. Vzhledem ke zkušenostem s výskytem hydrologického sucha v námi spravovaném území v uplynulých letech doporučujeme obcím a vodoprávním úřadům, aby před vydáním regulativních opatření podle zákona o vodách projednaly záměr omezení nakládání s vodami s příslušnými odběrateli s případnou účastí Povodí Labe, státní podnik (popř. ČHMÚ, ČIŽP). Hierarchie omezování odběrů by měla být směřována tak, že odběry pro pitné účely, energetiku, závlahy a zemědělství (v uvedeném pořadí důležitosti) by měly být omezeny až v nejkrajnějším případě. Důraz by měl být opětovně kláden zejména na součinnost a zajištění dostatečné vzájemné informovanosti mezi dotčenými odbornými institucemi a subjekty - pověřenými ministerstvy, státními podniky povodí, ČHMÚ, ČIŽP, krajskými úřady, příslušnými vodoprávními úřady, obcemi, uživateli vod a také veřejností.

Současná situace vyžaduje důslednou kontrolu dodržování stanovených minimálních zůstatkových průtoků (MZP). Neméně důležité je vlastní (terénní) sledování situace na tocích (stavy, průtoky) a podzemních vodách (úrovně hladin, vydatnosti) v rámci své územní působnosti (komunikace s obcemi, místními obyvateli, starosty, vodárenskými společnostmi atd.). Dále také sledování informací o stavech a průtocích na webových stránkách Povodí Labe, státní podnik a Českého hydrometeorologického ústavu.

S ohledem na prohlubující se sucho uspořádal v loňském roce Povodí Labe, státní podnik na základě podnětu MZe jednání. Cílem tohoto jednání bylo informovat zainteresované skupiny uživatelů vod o aktuální hydrologické situaci. Na základě jednání, kterého se účastnili i zástupci krajských úřadů a na základě dalších jednání na krajských úřadech (komise pro „sucho“ ...) a ORP, byly mj. nastaveny mechanismy vzájemné informovanosti a součinnosti mezi všemi dotčenými orgány (správci povodí, vodoprávní úřady, ČHMÚ apod.) a skupinami významných uživatelů vod zejména např. při projednávání omezení odběrů vod a dalších opatření pro řešení nedostatku vodních zdrojů.

Další obdobné jednání, na které byli vzhledem k nastupující zimní sezóně pozváni také zástupci nejvýznamnějších ski areálů, proběhlo dne 11. 12. 2018.

Dále probíhá intenzivní kontrola dodržování platných povolení k nakládání s vodami včetně dodržování MZP pod vodními díly. V současné době je kontrola zaměřena na dodržování podmínek platných povolení a zajišťování MZP ve vodních tocích pod místy odběru pro zasněžování. V případě zjištění závažných nedostatků jsou informovány příslušné vodoprávní úřady a ČIŽP.

Žádáme, abychom byli vždy a včas informováni o případném vydávání a rušení těchto zákazů. Povodí Labe, státní podnik je připraven v případě potřeby poskytnout odbornou spolupráci a podklady k tomu potřebné.

Zpracoval: Jana Karlíková – tel.: 495 088 720, vhd@pla.cz.

Další zpráva o hydrologické situaci bude vydána dne 30.1.2019.

Ing. Jiří Petr
vedoucí vodohospodářského dispečinku
tel.: 495088730 nebo 720
e-mail: vhd@pla.cz